




Производственное объединение «СОЮЗ»

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А стр. 1
тел. +7 (499) 322-19-45; e-mail: info@unionc.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Колодец кабельный **КН-780/1500** Артикул: ПРК-7803

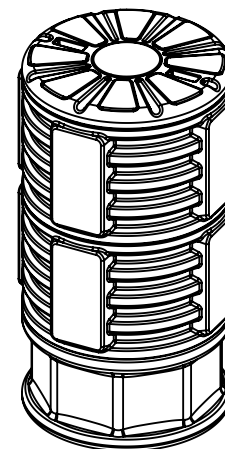

- Модульная конструкция;
- Монтаж без использования погрузочной спецтехники;
- Срок службы не менее 50 лет;
- Температурный режим от -50 до +60;
- Резьбовое соединение модулей;
- Степень защиты IP55;



ООО «Производственное объединение «СОЮЗ», 121471, Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А стр. 1,

Тел. +7 (499) 322-19-45; E-mail: info@unionc.ru Сайт: unionc.ru

Отдел качества продукции: 911@unionc.ru

unionc.ru

© 2021 Производственное объединение «СОЮЗ»


Тел. +7 (499) 322-19-45

unionc.ru

info@unionc.ru

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

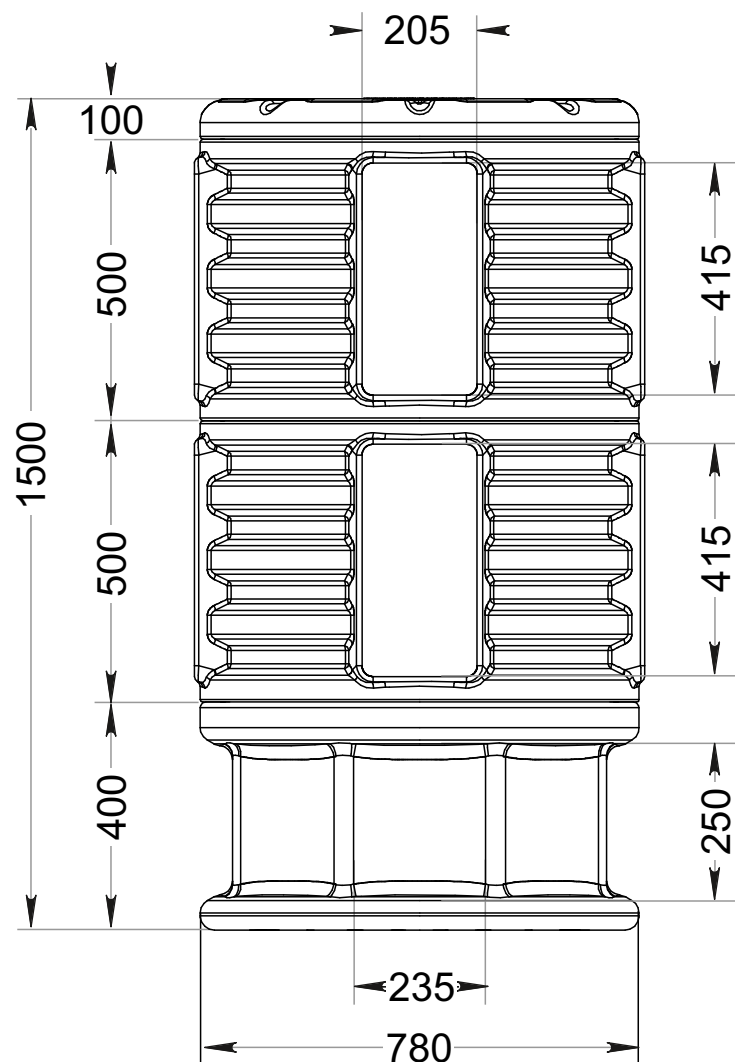


unionc.ru

© 2021 Производственное объединение «СОЮЗ»

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

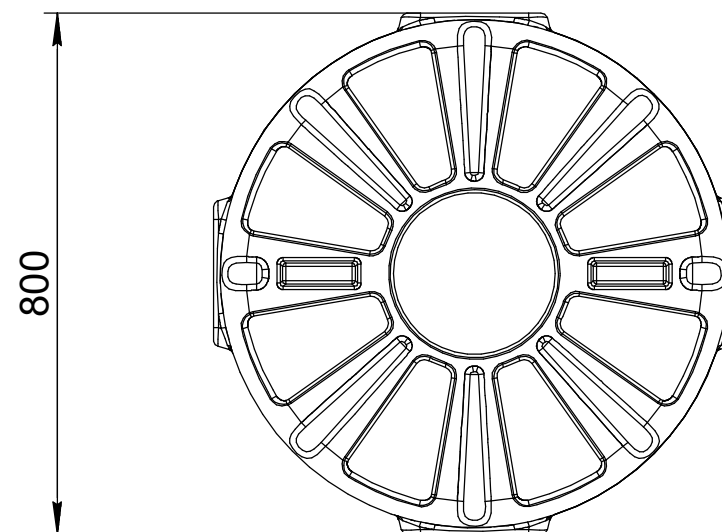

unionc.ru

© 2021 Производственное объединение «СОЮЗ»

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

1. Назначение

Пластиковый колодец КН-780/1500 предназначен для распределения кабельной канализации из двустенных гофрированных и гладкостенных труб. Используется в качестве смотрового устройства при заложении коммуникаций на глубине до 1300 мм. Колодец устанавливается с целью дальнейшей прокладки кабеля, кабельных муфт, или другого оборудования.

2. Описание

Колодец КН-780/1500 пластиковый, сборный, состоящий из цельнолитого основания колодца КН-780, двух шахт колодца КН-780 и пластиковой крышки колодца D-780 мм. В основании колодца предусмотрены 8 монтажных площадок для быстрого ввода труб кабельной канализации с различных направлений, под углом 180°, 120°, 90° и 45°. Шахта имеет 4 монтажных площадки расположенных вертикально по высоте шахты.

3. Комплект поставки

Основание колодца КН-780 (пластиковое)1шт
Шахта колодца КН-780 (пластиковая)2 шт
Крышка колодца D-780 мм (пластиковая)1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортировка колодцев КН-780/1500 осуществляется железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление груза должно соответствовать утвержденным соответствующими органами Техническим условиям погрузки и крепления грузов на используемом транспортном средстве. Колодцы КН-780/1500 должны храниться в помещениях или под навесами при температуре от – 60С до +70С. Допускается укладка колодцев в несколько ярусов.

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

Допускается кратковременное хранение на открытом воздухе колодцев, укрытых брезентом или иным материалом, защищающим от воздействия прямых солнечных лучей. В случае невозможности защитить колодцы от прямых солнечных лучей, необходимо ослабить крышку колодца, во избежание избыточного давления разогретого внутри колодца воздуха. Во время хранения колодцев при отрицательной температуре, необходимо принять меры против попадания воды внутрь колодца. При хранении колодцев КН-780/1500 следует соблюдать противопожарные меры, предусмотренные при хранении изделий из материалов, поддерживающих горение. Следует избегать хранение колодцев КН-780/1500 вблизи источников тепла свыше 70С, способных вызвать деформацию изделий. Условия транспортирования и хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69.

5. Охрана окружающей среды

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании и хранении. Колодец изготовлен из полиэтилена. Возможна вторичная переработка материала.

6. Правила приемки

Приемные испытания включают:

- Проверка комплектности;
- Проверку конструктивных параметров изделий;
- Сертификационные испытания проводятся аккредитованными сертификационными центрами согласно утвержденным программам испытаний.

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

7. Требования безопасности

При выполнении работ по монтажу колодцев следует руководствоваться «Правилами по охране труда на кабельных линиях связи и проводного вещания 1995 г.»;

Колодцы относятся к группе материалов, поддерживающих горение.

Не склонны к тепловому возгоранию;

Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами отсутствует;

При возникновении пожара используют стандартные средства тушения: распыленную воду, песок, кошму, углекислотные или пенные огнетушители.

8. Правила монтажа изделия

Колодцы КН-780/1500 монтируются в соответствии с «Инструкцией по строительству кабельной канализации из пластиковых комплектующих П.О.СОЮЗ» от 2021г. Инструкция доступна в цифровом формате PDF на сайте: unionc.ru. Герметизация вводов в колодец, осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода соответствующего диаметра. Размер отверстия должен соответствовать таблице.

Артикул	Наименование	Диаметр трубы	Диаметр отверстия, мм
АГВ-25	Адаптер герметичного ввода 25мм	25	33
АГВ-32	Адаптер герметичного ввода 32мм	32	42
АГВ-40	Адаптер герметичного ввода 40мм	40	44
АГВ-50	Адаптер герметичного ввода 50мм	50	64
АГВ-63	Адаптер герметичного ввода 63мм	63	73
АГВ-75	Адаптер герметичного ввода 75мм	75	82
АГВ-90	Адаптер герметичного ввода 90мм	90	100
АГВ-110	Адаптер герметичного ввода 110мм	110	122
АГВ-160	Адаптер герметичного ввода 160мм	160	170

unionc.ru

Колодец кабельный КН-780/1500

Артикул: ПРК-7803

После подготовки отверстий, в тело колодца устанавливается адаптер герметичного ввода и затем защитные трубы заводятся в колодец через адаптер на глубину 10-15см. После монтажа вводов промежутки между боковыми стенками котлована и колодцем КН-780/1500 засыпаться песком с последующим уплотнением. Окончательную засыпку траншеи рекомендуется производить ранее вынутым местным грунтом с послойной утрамбовкой грунта с коэффициентом уплотнения 0,98. При установке колодцев около теплопроводов, необходимо обеспечить теплоизоляцию, гарантирующую соблюдение температурного режима эксплуатации муфт и кабелей;

9. Условия эксплуатации

Колодцы КН-780/1500 предназначены для эксплуатации в диапазоне температуры от -50 С до +60 С.

10. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей нормативной документации, при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации изделий;

Срок службы составляет 50 лет;

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, с момента отгрузки со склада ООО «П. О. «СОЮЗ». Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения колодца произошедшего по вине потребителя.

Покупатель: _____

Накладная №: _____

Отгрузку произвел: _____

МП

unionc.ru