

Модуль отпечатков пальцев DS-KAB671F

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Доступные модели

DS-KAB671F

Особенности


Модуль отпечатков пальцев DS-KAB671F является модулем распознавания отпечатков пальцев. Модуль является компонентом терминалов доступа с функцией распознаванием лиц серий DS-K1T671 и DS-K1T607.

Спецификации

Модель	DS-KAB671F
Материал	ПК+АБС
Интерфейсы	USB 2.0
Рабочее напряжение	DC 5 В/500 мА
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Масса	100 г



Размеры (ед. изм.: мм)

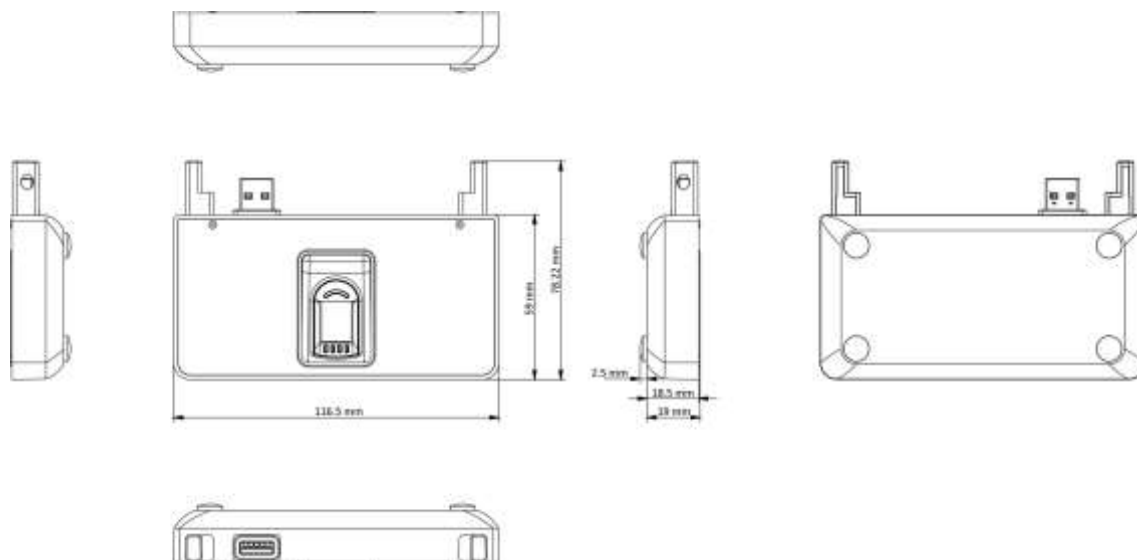

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.