

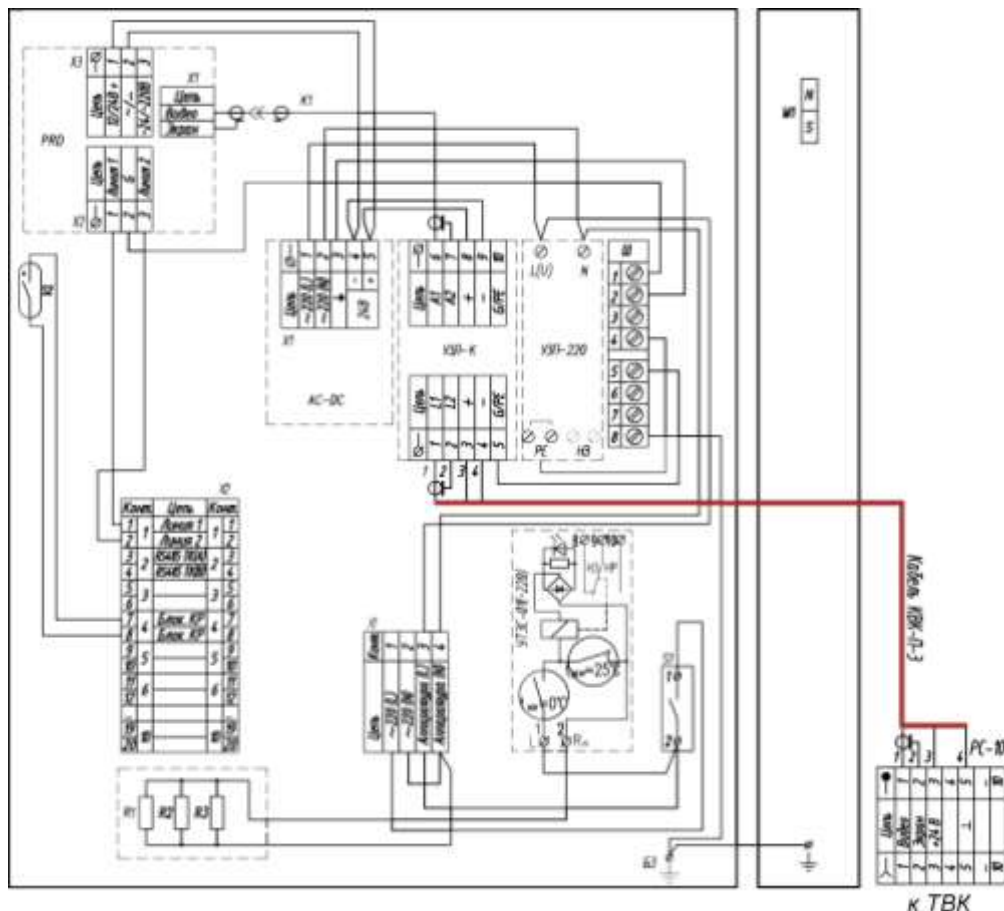


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу термощафа ТШ-6-01 в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушения режимов эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличия механических повреждений изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru



ТАХИОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



Термощаф ТШ-6-01

ПАСПОРТ

ИМПФ.422412.008-01 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Термошкаф ТШ-6-01 (в дальнейшем изделие) предназначен для установки в нём передатчика видеосигналов АПВС-11, устройства защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА-12/24В, устройства защиты от импульсных перенапряжений по цепи питания 220 В класса III УЗП-220, обеспечивающих работу камеры типа ТВК, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте. При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия.

Комплект поставки:

1. Термошкаф.....	1 шт;
2. Ключ.....	1 шт;
3. Паспорт.....	1 шт;
4. Упаковочная тара.....	1 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания.....	(150÷240) В AC;
2. Мощность обогрева (при 220 В AC).....	66 Вт;
3. Диапазон рабочих температур.....	- 60°C ÷ +50°C;
4. Температура внутри шкафа при отрицательных t°окр. среды до - 60°C.....	+7... +20°C;
5. Температура аварийного отключения обогревателя.....	+25°C ±3°C;
6. Габаритные размеры (без гермовводов).....	380 x 300 x 155 мм;
7. Вес с упаковкой.....	9 кг.

Состав изделия:

1. Шкаф 380x300x155мм;	7. Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА-12(24)В (УЗЛ-К);
2. Гермоввод HSK-M PG11 – Ø кабеля 5-10мм – 4 шт.;	8. AC-DC преобразователь RS-25-24 (AC-DC);
3. Гермоввод HSK-M PG16 – Ø кабеля 10-14мм – 2 шт.;	9. Клеммная колодка (X1);
4. Магнитоконтактный извещатель (S2);	10. Шина нулевая (Ш);
5. Выключатель автоматический ВА47-29 1P,6А 230/400 (S1);	11. Плинт (X2);
6. Устройство тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220);	12. Устройство защиты электропитания 220В УЗП-220.

Приобретаются по отдельной заявке:

Передатчик АПВС-11 (рис.1 поз.13) (PRD);
Козырек для защиты термошкафа от осадков;
Кронштейн для фиксации металлорукавов;
Комплект для крепления термошкафа на стену;
Комплект для крепления термошкафа на опоры Ø, □ = 40 ÷ 190мм;
Замок для термошкафа.

Описание УТЗС-01(~220):

Устройство предназначено для автоматического поддержания температуры внутри ТШ-6-01 в заданном диапазоне, а также для аварийного отключения обогрева в случае повышения температуры в термошкафу из-за климатических факторов, либо выхода из строя системы обогрева. В последнем случае на УТЗС-01(~220) загорается красный светодиод, а с контактов 8, 9 (НЗК реле) или 9, 10 (НРК реле) во внешнюю цепь сигнализации может быть снят сигнал о выключении системы обогрева.

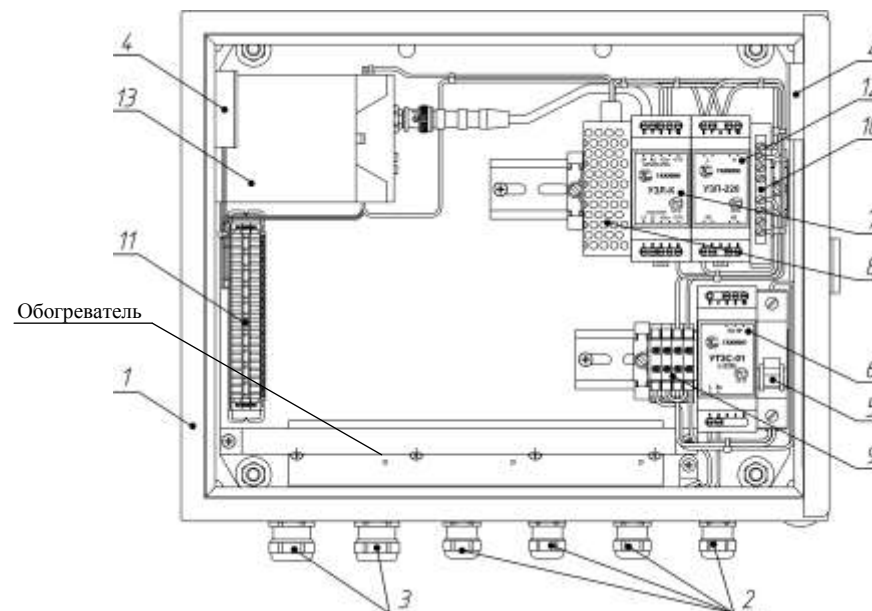



Рис. 1. Устройство термошкафа (дверь открыта на 90°)

Подключение термошкафа:

Подключение цепей изделия производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Установить в ТШ-6-01 передатчик АПВС-11 и подключить его к другим устройствам термошкафа.
2. Заземлить любой свободный контакт шины нулевой (Ш) (поз.10 рис.1).
3. Подключить ТВК (телевизионную видеокамеру) к УЗЛ-К с помощью кабеля КВК-П-3 и разъема РС-10 согласно схеме (рис.2).
4. Подвести к ТШ-6-01 внешние линии, для чего ПОДКЛЮЧИТЬ:
 - линию передачи видеосигнала (витую пару) к контактам 1 и 2 (пара №1) планты X2;
 - магнитоконтактный извещатель S2 (поз.4 рис.1) к внешнему устройству сигнализации через контакты 7 и 8 (4-я пара) планты X2.
5. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В AC на клеммную колодку X1, при этом фазный провод (L) соединить с контактом 1, нулевой провод (N) с контактом 2, а провод заземления соединить с любым свободным контактом шины нулевой (Ш).

Крепление к стене:

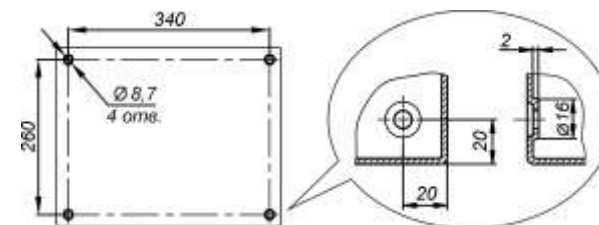

Отверстия для крепления к стене предусмотрены на задней стенке шкафа.