



# Расположение кабельных вводов в шкафах серии ШТК-СП. (при использовании крыши и фальшпола под установку щеточных вводов)

ширина 600мм

Крыша  
Используется КВ-Щ-55.210А  
четыре комплекта на шкаф

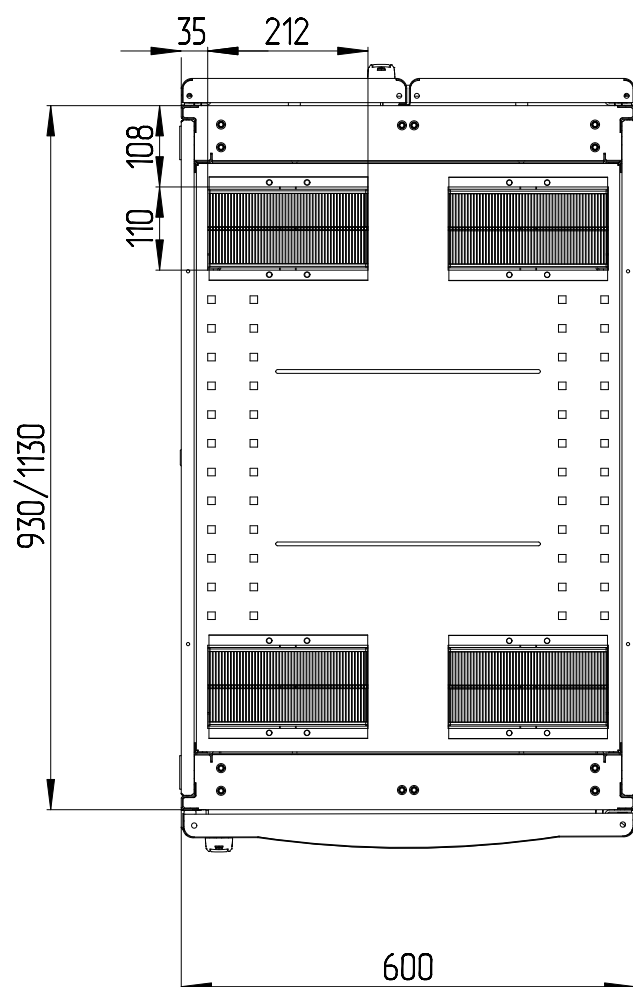


Фальшпол  
Используется КВ-Щ-55.420А  
два комплекта на шкаф

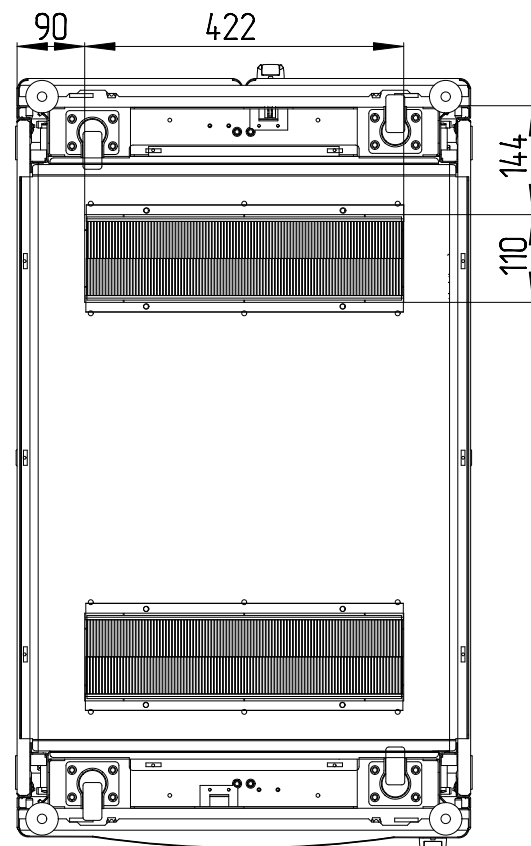


ширина 800мм

Крыша  
Используется КВ-Щ-55.210А  
шесть комплектов на шкаф

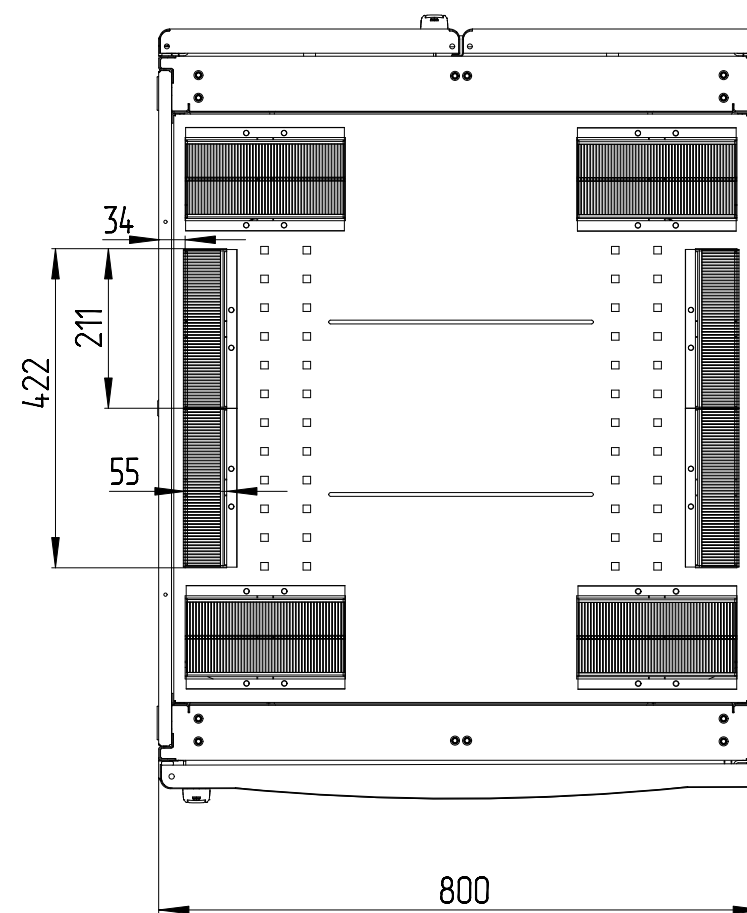

Фальшпол  
Используется КВ-Щ-55.420А  
два комплекта на шкаф

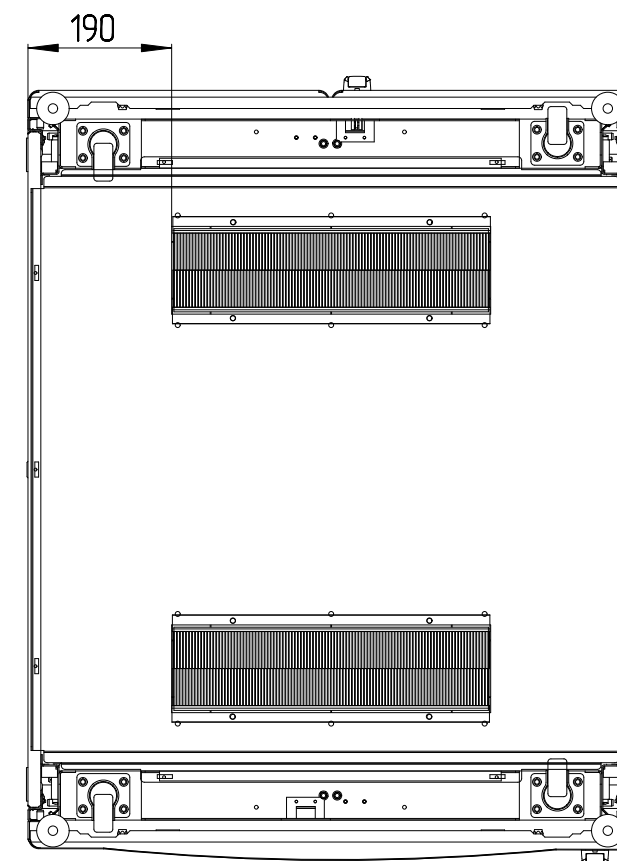

| Наименование         | Обозначение    |
|----------------------|----------------|
| Фальшпол ШТК-СП 6.8  | 3054.15.301    |
| Фальшпол ШТК-СП 6.10 | 3054.15.301-01 |
| Фальшпол ШТК-СП 6.6  | 3054.15.301-02 |
| Фальшпол ШТК-СП 8.10 | 3054.15.301-03 |
| Фальшпол ШТК-СП 6.12 | 3054.15.301-04 |
| Фальшпол ШТК-СП 8.12 | 3054.15.301-05 |